Valvex armatura

Nazwa:

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Kurki kulowe do wody DN15 ÷ DN25 (Typ ONYX)

PL

1. ZASTOSOWANIE

W instalacjach wodnych i grzewczych jako armatura zamykająca (odcinająca).

2. BUDOWA


1	Korpus	Mosiądz CW617N (CuZn40Pb2)
2	Nakrętka korpusu	Mosiądz CW617N
3	Kula	Mosiądz CW614N
		(CuZn39Pb3) chromowany
4	Uszczelka kuli	Teflon PTFE
5	Czop	Mosiądz CW614N
6	Dźwignia (D) /	Stal ocynkowana /
	Motylek (M)	Siluminum AK11
7	Uszczelka czopa	Teflon PTFE
8	Dławik	Mosiądz CW614N
9	Nakrętka	Stal ocynkowana
10	Nakrętka złączki	Mosiądz CW617N
11	Złączka gwintowana	Mosiądz CW617N
	Klej	Loctite 638

Wykończenie powierzchni zewnętrznej: niklowanie.


3. DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie robocze przy temperaturze: wg wykresu

Maksymalna temperatura robocza: wg wykresu

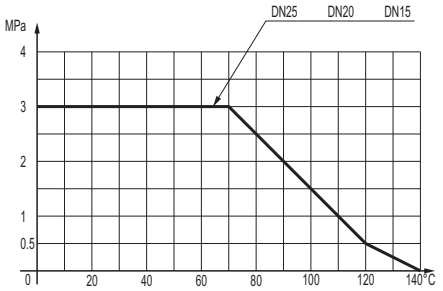

DN	Nr katalogowy	G	l [mm]	L~ [mm]	H~ [mm]	A~ [mm]	B~ [mm]	Wersja	P nom. (przy 20°C) [bar]
15	1452320	G1/2	12	47	42	80	–	z dźwignią	30
20	1453320	G3/4	12	55	46	80	–	z dźwignią	30
25	1454320	G1	14.5	65	50	100	–	z dźwignią	30
15	1452400	G1/2	12	47	36	–	50	z motylkiem	30
20	1453400	G3/4	12	55	40	–	50	z motylkiem	30
25	1454400	G1	14.5	65	47	–	65	z motylkiem	30

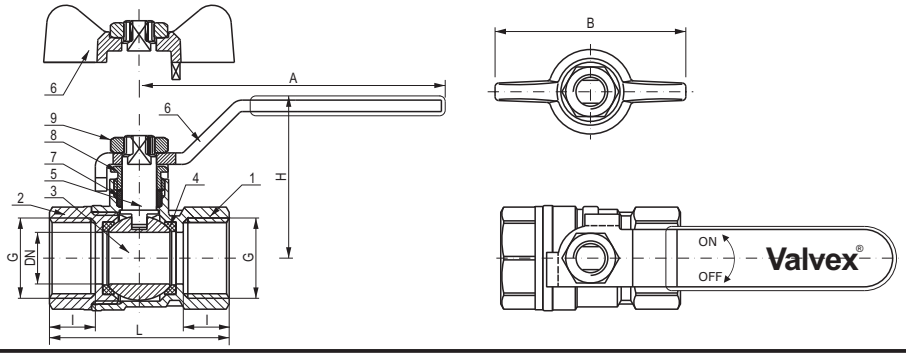

DN	Nr katalogowy	G	l [mm]	R	C [mm]	L~ [mm]	H~ [mm]	A~ [mm]	B~ [mm]	Wersja	P nom. (przy 20°C) [bar]
15	1452460	G1/2	12	1/2	23.5	69	42	80	–	z dźwignią	30
20	1453460	G3/4	12	3/4	27.5	77.5	46	80	–	z dźwignią	30
25	1454460	G1	14.5	1	32.5	88.5	50	100	–	z dźwignią	30
15	1452480	G1/2	12	1/2	23.5	69	36	–	50	z motylkiem	30
20	1453480	G3/4	12	3/4	27.5	77.5	40	–	50	z motylkiem	30
25	1454480	G1	14.5	1	32.5	88.5	47	–	65	z motylkiem	30


Valvex armatura

Nazwa:


INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Kurki kulowe do wody DN15 ÷ DN25 (Typ ONYX)

PL

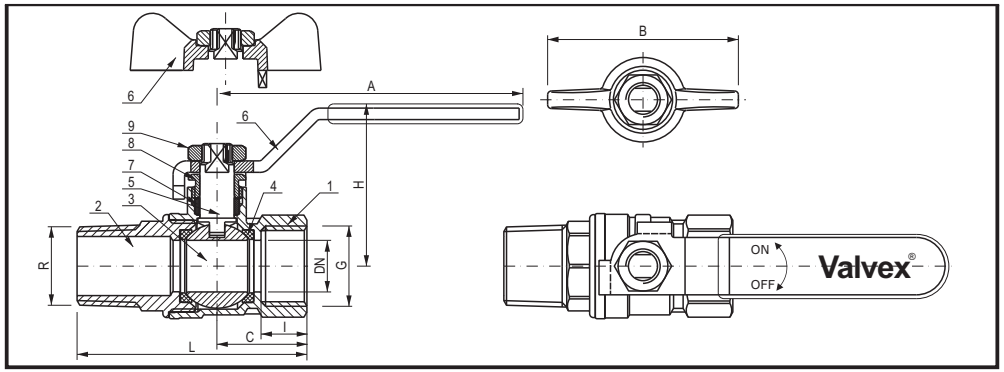

DN	Nr katalogowy	G	l [mm]	R	C [mm]	L~ [mm]	H~ [mm]	A~ [mm]	B~ [mm]	Wersja	P nom. (przy 20°C) [bar]
15	1452420	G1/2	12	1/2	44.5	69	42	80	–	z dźwignią	30
20	1453420	G3/4	12	3/4	55	77.5	46	80	–	z dźwignią	30
25	1454420	G1	14.5	1	58.5	88.5	50	100	–	z dźwignią	30
15	1452440	G1/2	12	1/2	44.5	69	36	–	50	z motylkiem	30
20	1453440	G3/4	12	3/4	55	77.5	40	–	50	z motylkiem	30
25	1454440	G1	14.5	1	58.5	88.5	47	–	65	z motylkiem	30

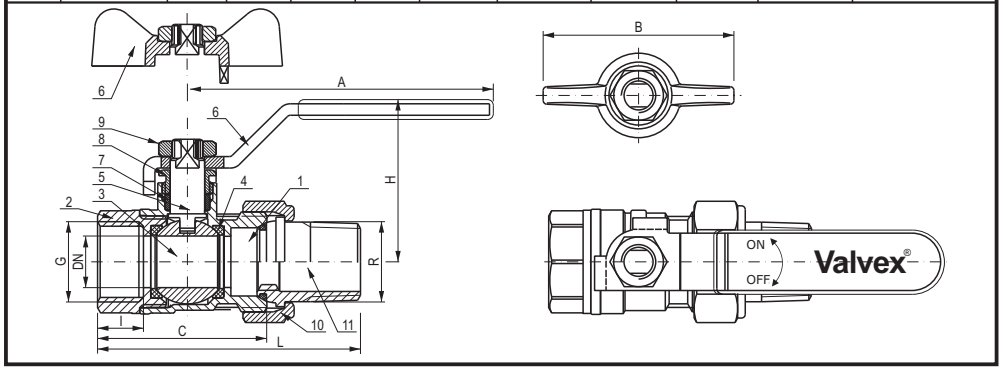

4. OPIS DZIAŁANIA

Otwieranie, zamykanie kurka uzyskujemy obracając dźwignią **(6)**: obrót w prawo – zamykanie, obrót w lewo – otwieranie. W skrajnych położeniach dźwigni, kurek jest w pełni zamknięty (dźwignia skierowana prostopadle do osi kurka) lub otwarty (równolegle do osi kurka).
Uwaga: W razie potrzeby czop **(5)** można doszczelnić lekko dokręcając dławik **(8)** kluczem oczkowym (do momentu usunięcia przecieku).

5. MONTAŻ DO INSTALACJI

Podczas montażu kurka do instalacji należy uchwycić kluczem za ośmiokąt (lub sześciokąt) kurka od strony wkręcanej rury lub króćca (nigdy od strony przeciwnej), przytrzymać i wkręcić rurę lub nakręcić kurek na rurę. Podobnie przy demontażu. Niezastosowanie się do powyższego może grozić rozszczelnieniem kurka.
Posługiwać się typowymi narzędziami monterskimi. Połączenia gwintowane uszczelniać technikami stosowanymi w instalacjach wodnych, jak: pakuły, taśma teflonowa itp.
Uwaga: Gwarancją poprawnej, bezawaryjnej pracy kurków kulowych jest zastosowanie ich w instalacjach pozbawionych zanieczyszczeń stałych tj. piasku, kamienia kotłowego, odprysków itp.

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
TEL. CENTRALA: (0-18) 269 32 20, 269 32 49; FAX: (0-18) 269 32 11
Dział Reklamacji: 800 192 922, e-mail: valvex@valvex.pl lub info@valvex.pl

Data wydania: 03.2009
Nr: **1452.32/IO**